


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА В СБОРЕ 1" ВЫХОДЫ 3/4"
С ИЗМЕРИТЕЛЯМИ ПОТОКА, РУЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ НА ОБРАТНОМ
КОЛЛЕКТОРЕ, ТЕРМОМЕТРАМИ, СЛИВНЫМИ КЛАПАНАМИ И
АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВОЗДУХООТВОДНЫМИ КЛАПАНАМИ

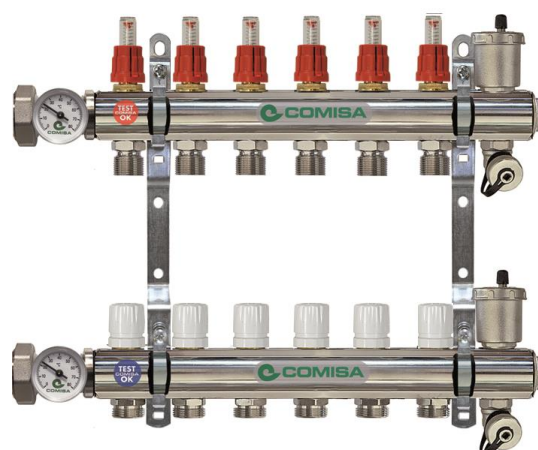

АРТ. 88.40.160 – 88.40.170



ПС-0101

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Коллекторная группа в сборе 1" выходы 3/4" с измерителями потока, ручными вентилями на обратном коллекторе, термометрами, сливными клапанами и автоматическими воздухоотводными клапанами

Производитель: COMISA S.P.A., Via Neziole Zona Artigianale, 2725055 Pisogne (BS) Italy

Поставщик: ООО «Комиза Рус» 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, дом № 61
+7 495 369 60 05, info@comisa.ru

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекторная группа объединяет в себе подающий коллектор с измерителями потока и обратный коллектор с терморегулировочными клапанами с ручными вентилями, (с возможностью установки электротермического сервопривода), автоматические воздухоотводные клапаны, дренажные клапаны, термометры на подающем и обратном коллекторах и крепежные кронштейны.


Коллекторные группы могут применяться в системах водяного радиаторного и напольного отопления, с использованием, как воды, так и антифриза (на основе этиленгликоля) в качестве теплоносителя. Соединение всех элементов блока между собой выполнено на уплотнительных кольцах этилен-пропиленового каучука (EPDM), что позволяет отказаться от использования дополнительных герметизирующих и уплотнительных материалов.

Коллекторные группы выпускаются с количеством выходов от 2 до 12.

Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов «Евроконус» 3/4".

КОМПОНЕНТЫ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ


(количество выходов –n)

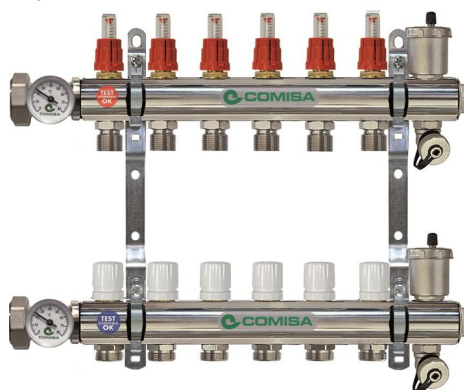

Арт. 88.40.160 – 88.40.170

1	Труба коллектора 1" х п·3/4"ЕК	- 2 шт.
2	Измеритель потока с возможностью запирания	- п шт.
3	Терморегулировочный клапан с возможностью установки электротермического сервопривода (в комплект не входит)	- п шт.
4	Термометр (соединение термометра изменяет диаметр входа в трубу коллектора на 1 1/4" ВР)	- 2 шт.
5	Автоматический воздухоотводный клапан	- 2 шт.
6	Дренажный кран (поворотный)	- 2 шт.
7	Заглушка для коллектора 1" НР	- 2 шт.
8	Кронштейн с резиновыми уплотнителями и смещением в плоскости подающего и обратного коллектора	- 2 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

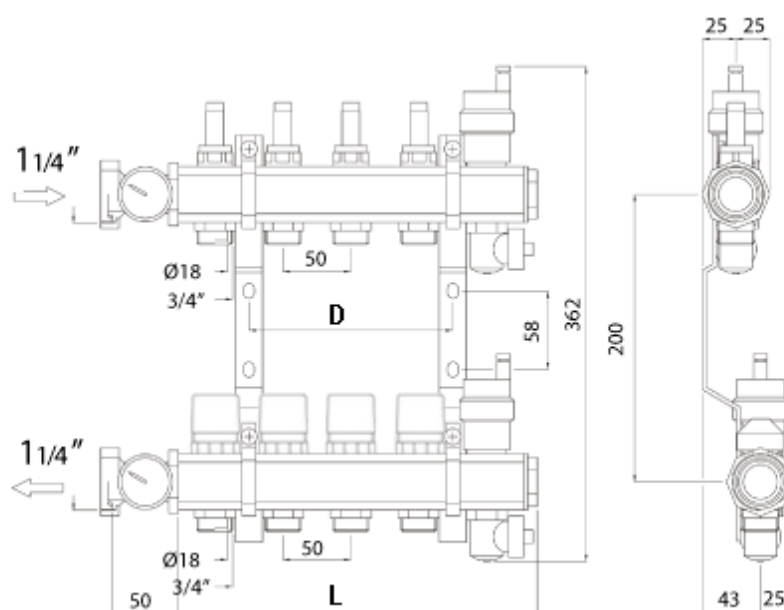

Параметр	Коллекторная группа в сборе 1" выходы 3/4" с измерителями потока, ручными вентилями на обратном коллекторе, термометрами, сливными клапанами и автоматическими воздухоотводными клапанами										
	88.40.160	88.40.161	88.40.162	88.40.163	88.40.164	88.40.165	88.40.166	88.40.167	88.40.168	88.40.169	88.40.170
Количество выходов п, шт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D, мм	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
L, мм	164	214	264	314	364	414	464	514	564	614	664

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	Количество выходов	2-12
2	Максимальная температура теплоносителя, °С	90
3	Рабочее давление, бар	10
4	Тип теплоносителя	вода, антифриз на основе этиленгликоля
5	Макс. содержание этиленгликоля в антифризе, %	30
6	Коэффициент пропускной способности (Kv) терморегулирующего клапана	3,46
7	Коэффициент пропускной способности (Kv) измерителя потока при количестве оборотов от полного закрытия:	
	0,25	0,22
	0,50	0,32
	0,75	0,40
	1,00	0,48
	1,50	0,66
	2,00	0,88
	2,50	1,20
	3,00	1,48
	3,50	1,68
4,00	1,80	
8	Момент затяжки измерителя потока, Нм	30

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

1. Для присоединения контуров отопления к коллекторным выводам следует использовать следующие фитинги:

- **пресс-соединение:**

артикулы 87.39.160 и 87.39.200 для труб 16 и 20 диаметра соответственно



- **компрессионное соединение:**

артикулы 88.03.116 и 88.03.136 для труб 16 и 20 диаметров соответственно




Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

2. Для присоединения коллекторных групп к подводящей магистрали:

- шаровые краны для коллекторных групп

артикул 41.31.729 прямой
артикул 41.31.785 угловой

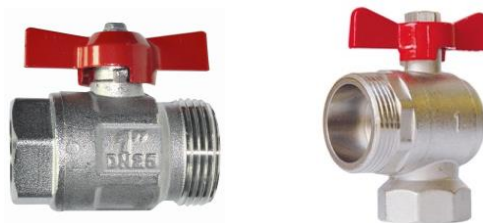

3. В качестве контуров отопления рекомендуется использовать следующие трубы:

- труба металлопластиковая PERT-Al-PERT

артикулы 87.80.008 - 87.80.011 16x2,0
артикулы 87.80.020 и 87.80.025 20x2,0



4. При монтаже теплого пола рекомендуется использовать группу автономной циркуляции Comisa™:

артикул 88.10.841

Предназначение группы автономной циркуляции - поддержание постоянной температуры в системе низкотемпературного отопления. Подключается к высокотемпературному контуру, создает вторичный низкотемпературный контур и автоматически поддерживает температуру теплоносителя в нем на заданном уровне (20 – 65 °С).



5. В процессе сборки коллекторного блока и подключения контуров отопления использовать герметизирующие материалы (ФУМ, лен и т.п.) не следует.

б. Балансировка петель производится с помощью расходомеров. Правильный поток достигается путём регулирования вентиля таким образом, что падение давления в вентилях коллектора + падение давления в петле дают ту же величину, что и падение давления в петле с наибольшим падением давления. Чтобы определить требуемое количество оборотов балансирующего вентиля необходимо выполнить гидравлический расчет.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Элементы коллекторных групп должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенными в настоящем паспорте. После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ 19433 коллекторные группы не относят к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных перевозках коллекторные группы транспортируют в крытых вагонах в заводской упаковке.

При транспортировке, погрузке и выгрузке оборудование должно быть защищено от механических повреждений и атмосферных осадков. Не допускается сбрасывание упакованных изделий с транспортных средств.

Хранение коллекторных групп должно производиться в заводской упаковке по условиям 3 (Ж3) раздела 10 ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие элементов коллекторных групп Comisa™ требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения (3 года со дня изготовления). Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для получения гарантии Покупателем Продавец в момент покупки в гарантийный талон вносит сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Гарантийный талон

к накладной № _____ от «__» _____ г.

Наименование товара

Коллекторная группа в сборе 1" выходы 3/4" артикулы 88.40.160 – 88.40.170

№	Артикул	Количество	Примечание

Гарантийный срок 10 лет с даты продажи конечному потребителю.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу:

Россия, 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, дом № 61**Тел. +7 (495) 369-60-05****e-mail: info@comisa.ru**

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:Покупатель _____
(подпись)Продавец _____
(подпись)

Дата продажи

Штамп или печать
торгующей организации